


CROQUIS INTERPRETATIVOS ANEXO II OCAS

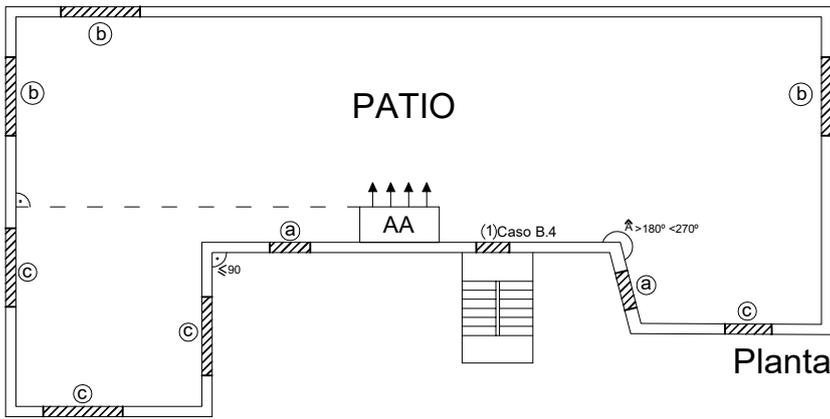


Planta

Disposición	Caudal de aire Q (m ³ /s)			
	Q<0.2	0.2≤Q≤1	1<Q≤3	Q>3
a Punto de expulsión y hueco receptor ajeno en mismo paramento	1 m	2 m	7,5 m	10 m
b Hueco receptor ajeno por delante de punto de expulsión y orientado hacia éste	1 m	3,5 m	10 m	15 m
c Cualquier otra disposición	1 m	1,5 m	5 m	7,5 m

(1) Caso B.4. Hueco perteneciente a espacios comunes interiores de tránsito sin permanencia de público (escaleras o similares)

∅ No aplica por estar el hueco por debajo del punto de evacuación

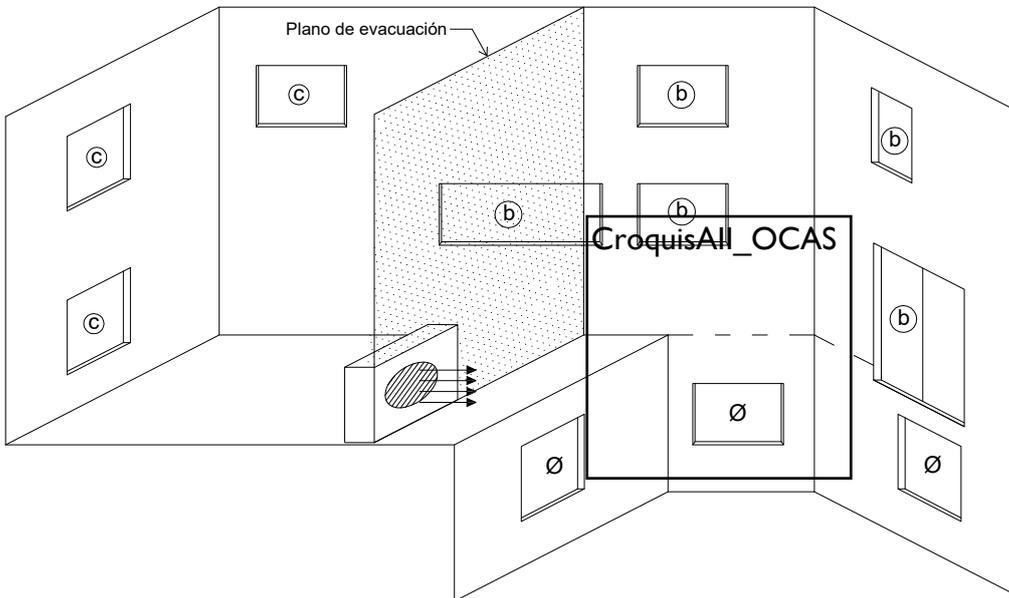

Croquis II_OCAS

