



CONDUCTOS DE VENTILACION E₃₀₀ 60

DETALLE COLOCACIÓN DE VENTILADORES y CONDUCTOS
Junta antivibratoria

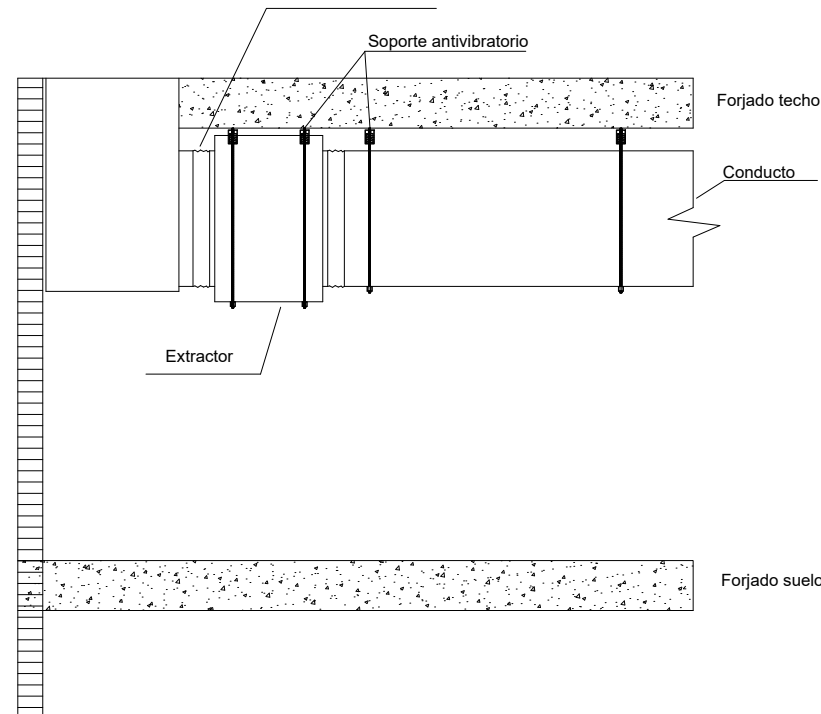

CARACTERÍSTICAS DE CONDUCTOS (UNE 100-102-88) ACERO GALVANIZADO CLASE DE CONDUCTO B3 (500 Pa,12,5m/Sg)

SEPARACION ENTRE SOPORTES						
SEMIPERIMETRO (m)	DISTANCIA ENTRE PARES DE SOPORTES					
	3		2,4		1,5	
	Pletina (mm)	Varilla (mm)	Pletina (mm)	Varilla (mm)	Pletina (mm)	Varilla (mm)
1,8	25x0,85	6	25x0,85	6	25x0,85	6
2,4	25x1,21	8	25x1	6	25x0,85	6
3	25x1,52	10	25x1,21	8	25x0,85	6
4,2	40x1,52	12	25x1,52	10	25x1,21	8
4,8	-	-	40x1,52	12	25x1,52	8

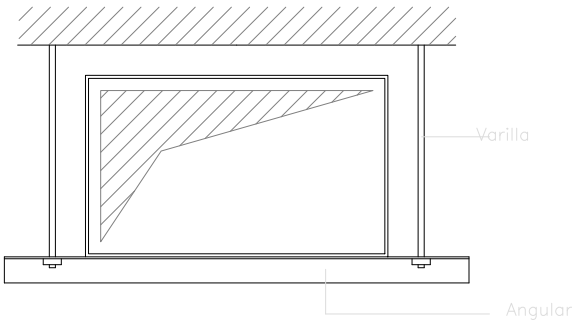

ESQUEMA FUNCIONAMIENTO VENTILACIÓN GARAJE

