



LEYENDA INSTALACIÓN DE GUIADO


	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES TRES DÍGITOS MAS FLECHA		BUS SONDAS. CABLE UTP CATEGORÍA 6. SOBRE BANDEJA ESPECÍFICA
	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES DOS DÍGITOS MAS FLECHA		BUS DE PC CABLE UTP CATEGORÍA 6
	ARMARIO 330X280 FUENTES Y ELECTRÓNICA COMUNICACIONES		ALIMENTACIÓN 220V
	SONDA PLAZA COCHE ELÉCTRICO		CAJERO AUTOMÁTICO EXISTENTE
	SONDA PLAZA ESTÁNDAR		NUEVO CAJERO AUTOMÁTICO ACESIBLE PMR
	SONDA PLAZA MINUSVÁLIDOS		




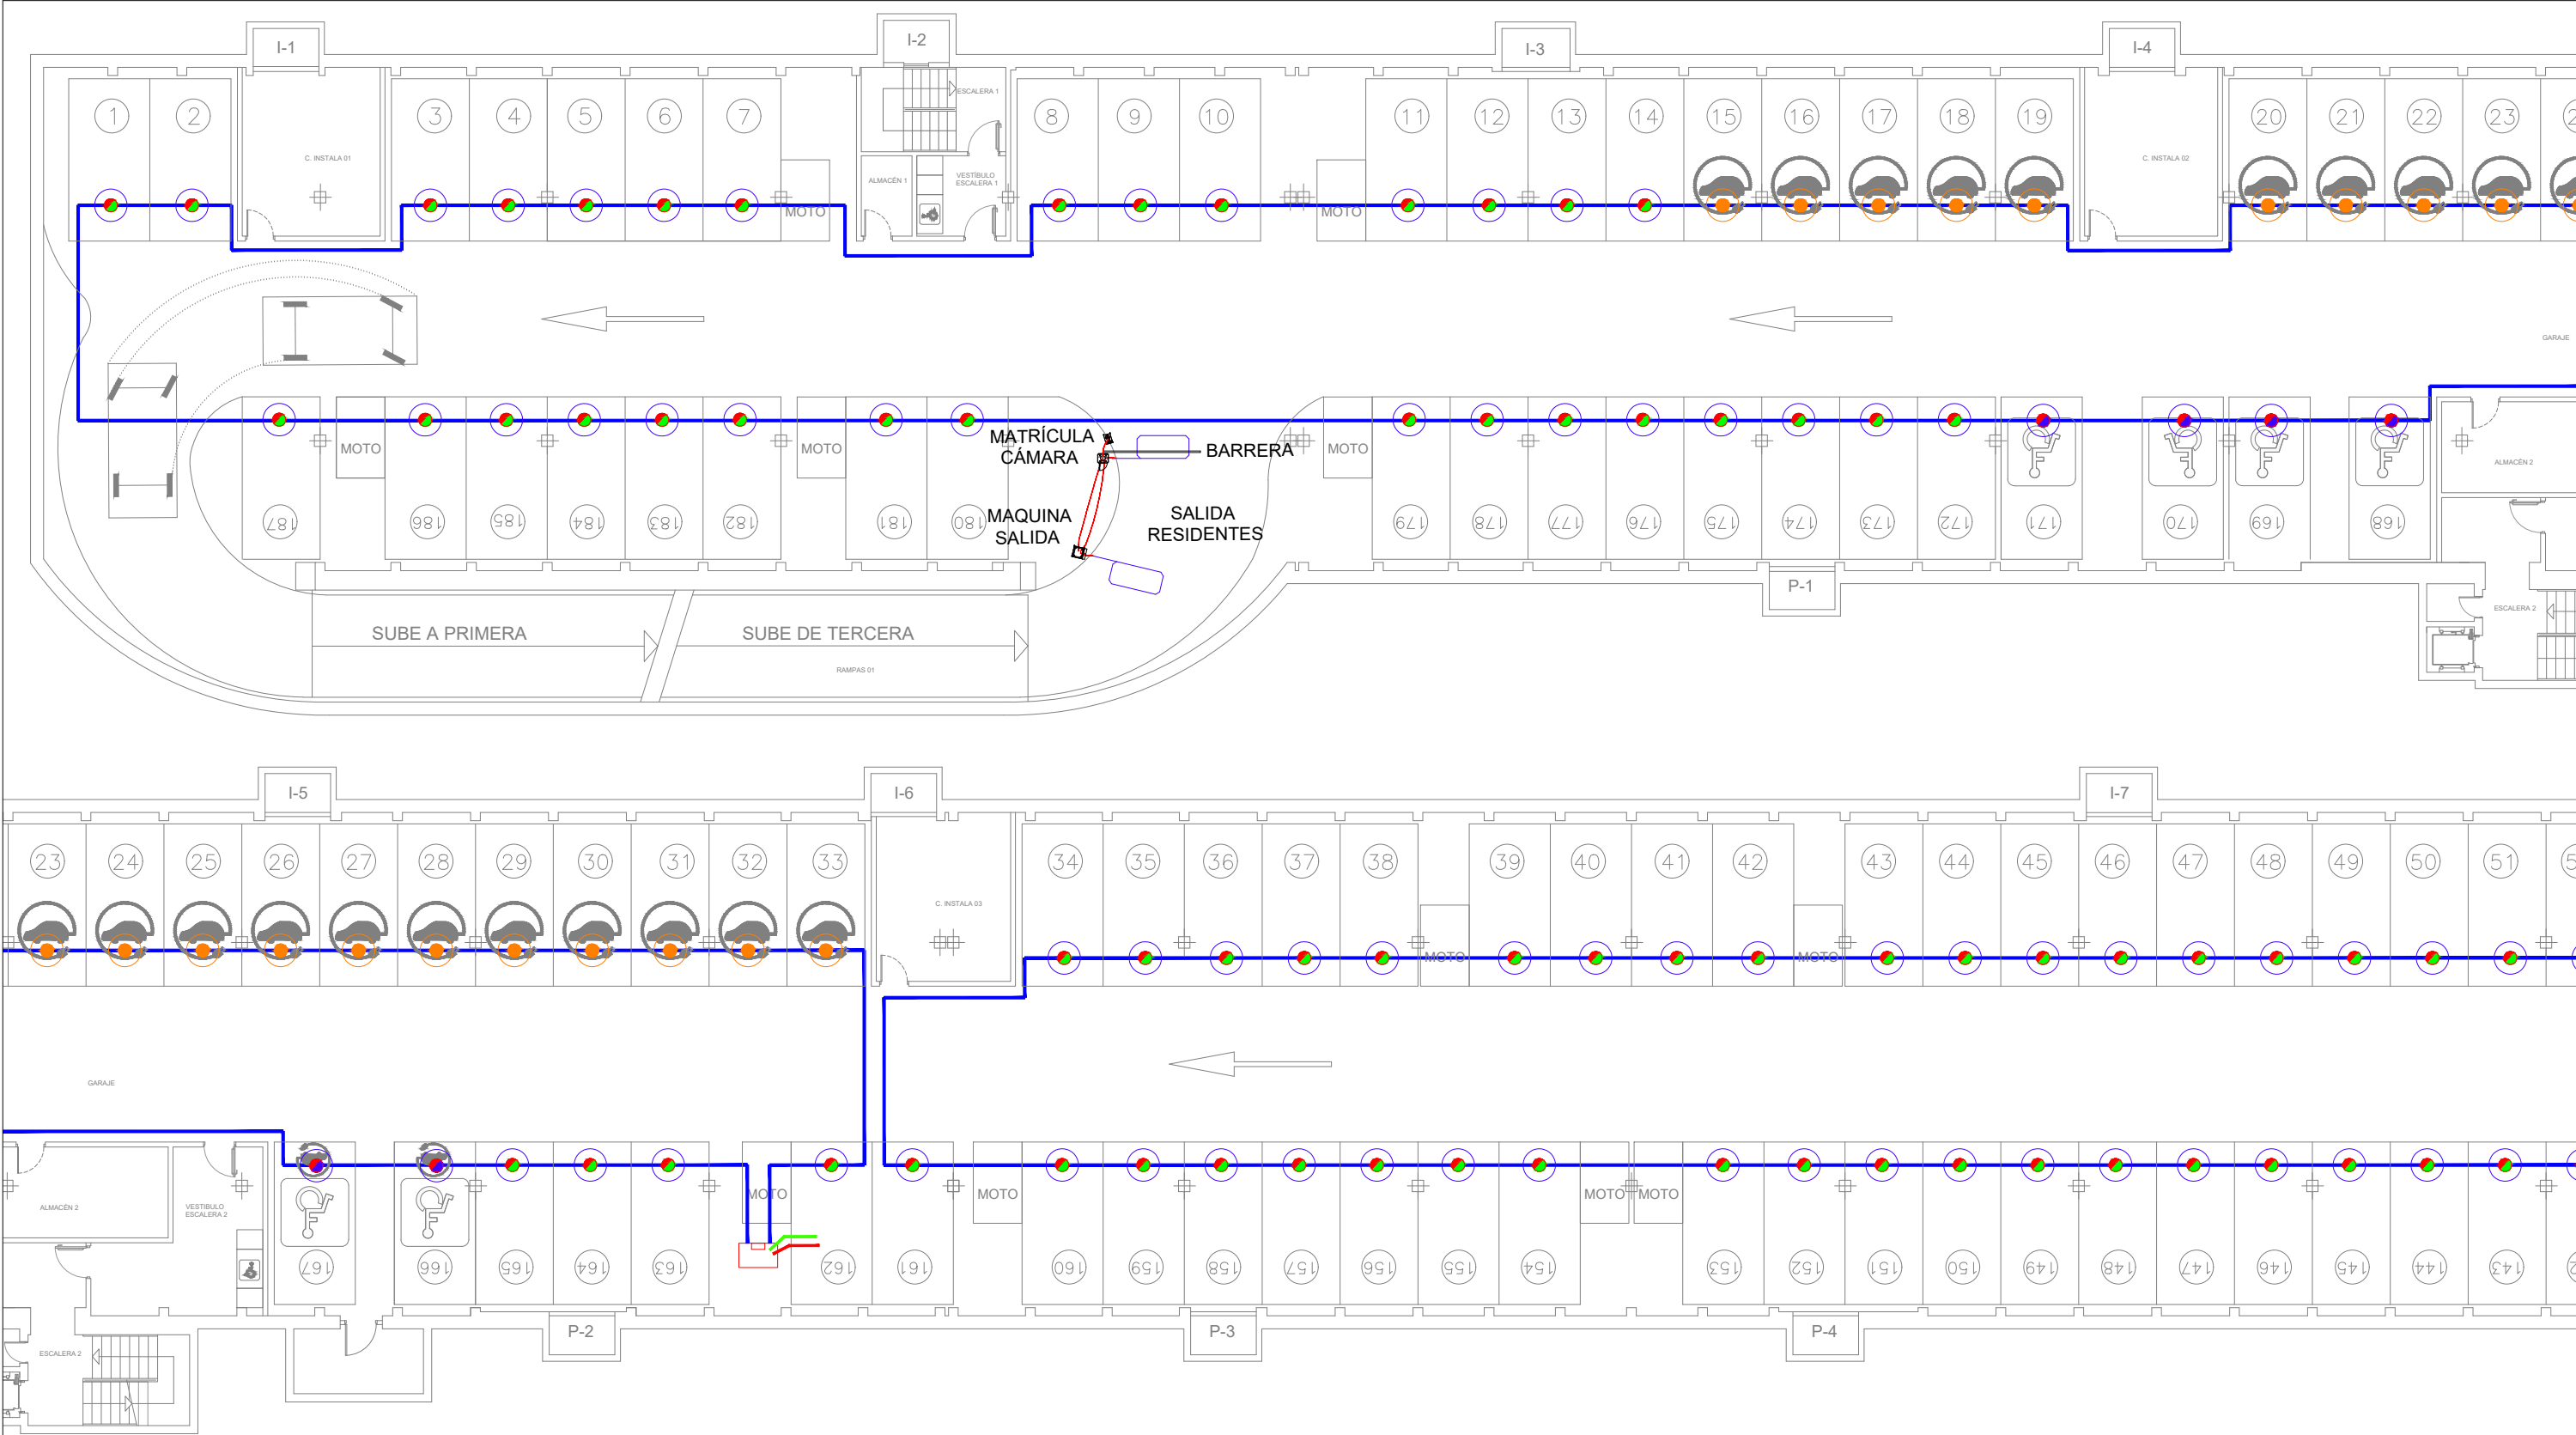

LEYENDA INSTALACIÓN DE GUIADO


	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES TRES DÍGITOS MAS FLECHA		BUS SONDAS. CABLE UTP CATEGORÍA 6. SOBRE BANDEJA ESPECÍFICA
	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES DOS DÍGITOS MAS FLECHA		BUS DE PC CABLE UTP CATEGORÍA 6
	ARMARIO 330X280 FUENTES Y ELECTRÓNICA COMUNICACIONES		ALIMENTACIÓN 220V
	SONDA PLAZA COCHE ELÉCTRICO		CAJERO AUTOMÁTICO EXISTENTE
	SONDA PLAZA ESTÁNDAR		NUEVO CAJERO AUTOMÁTICO ACCESIBLE PMR
	SONDA PLAZA MINUSVÁLIDOS		



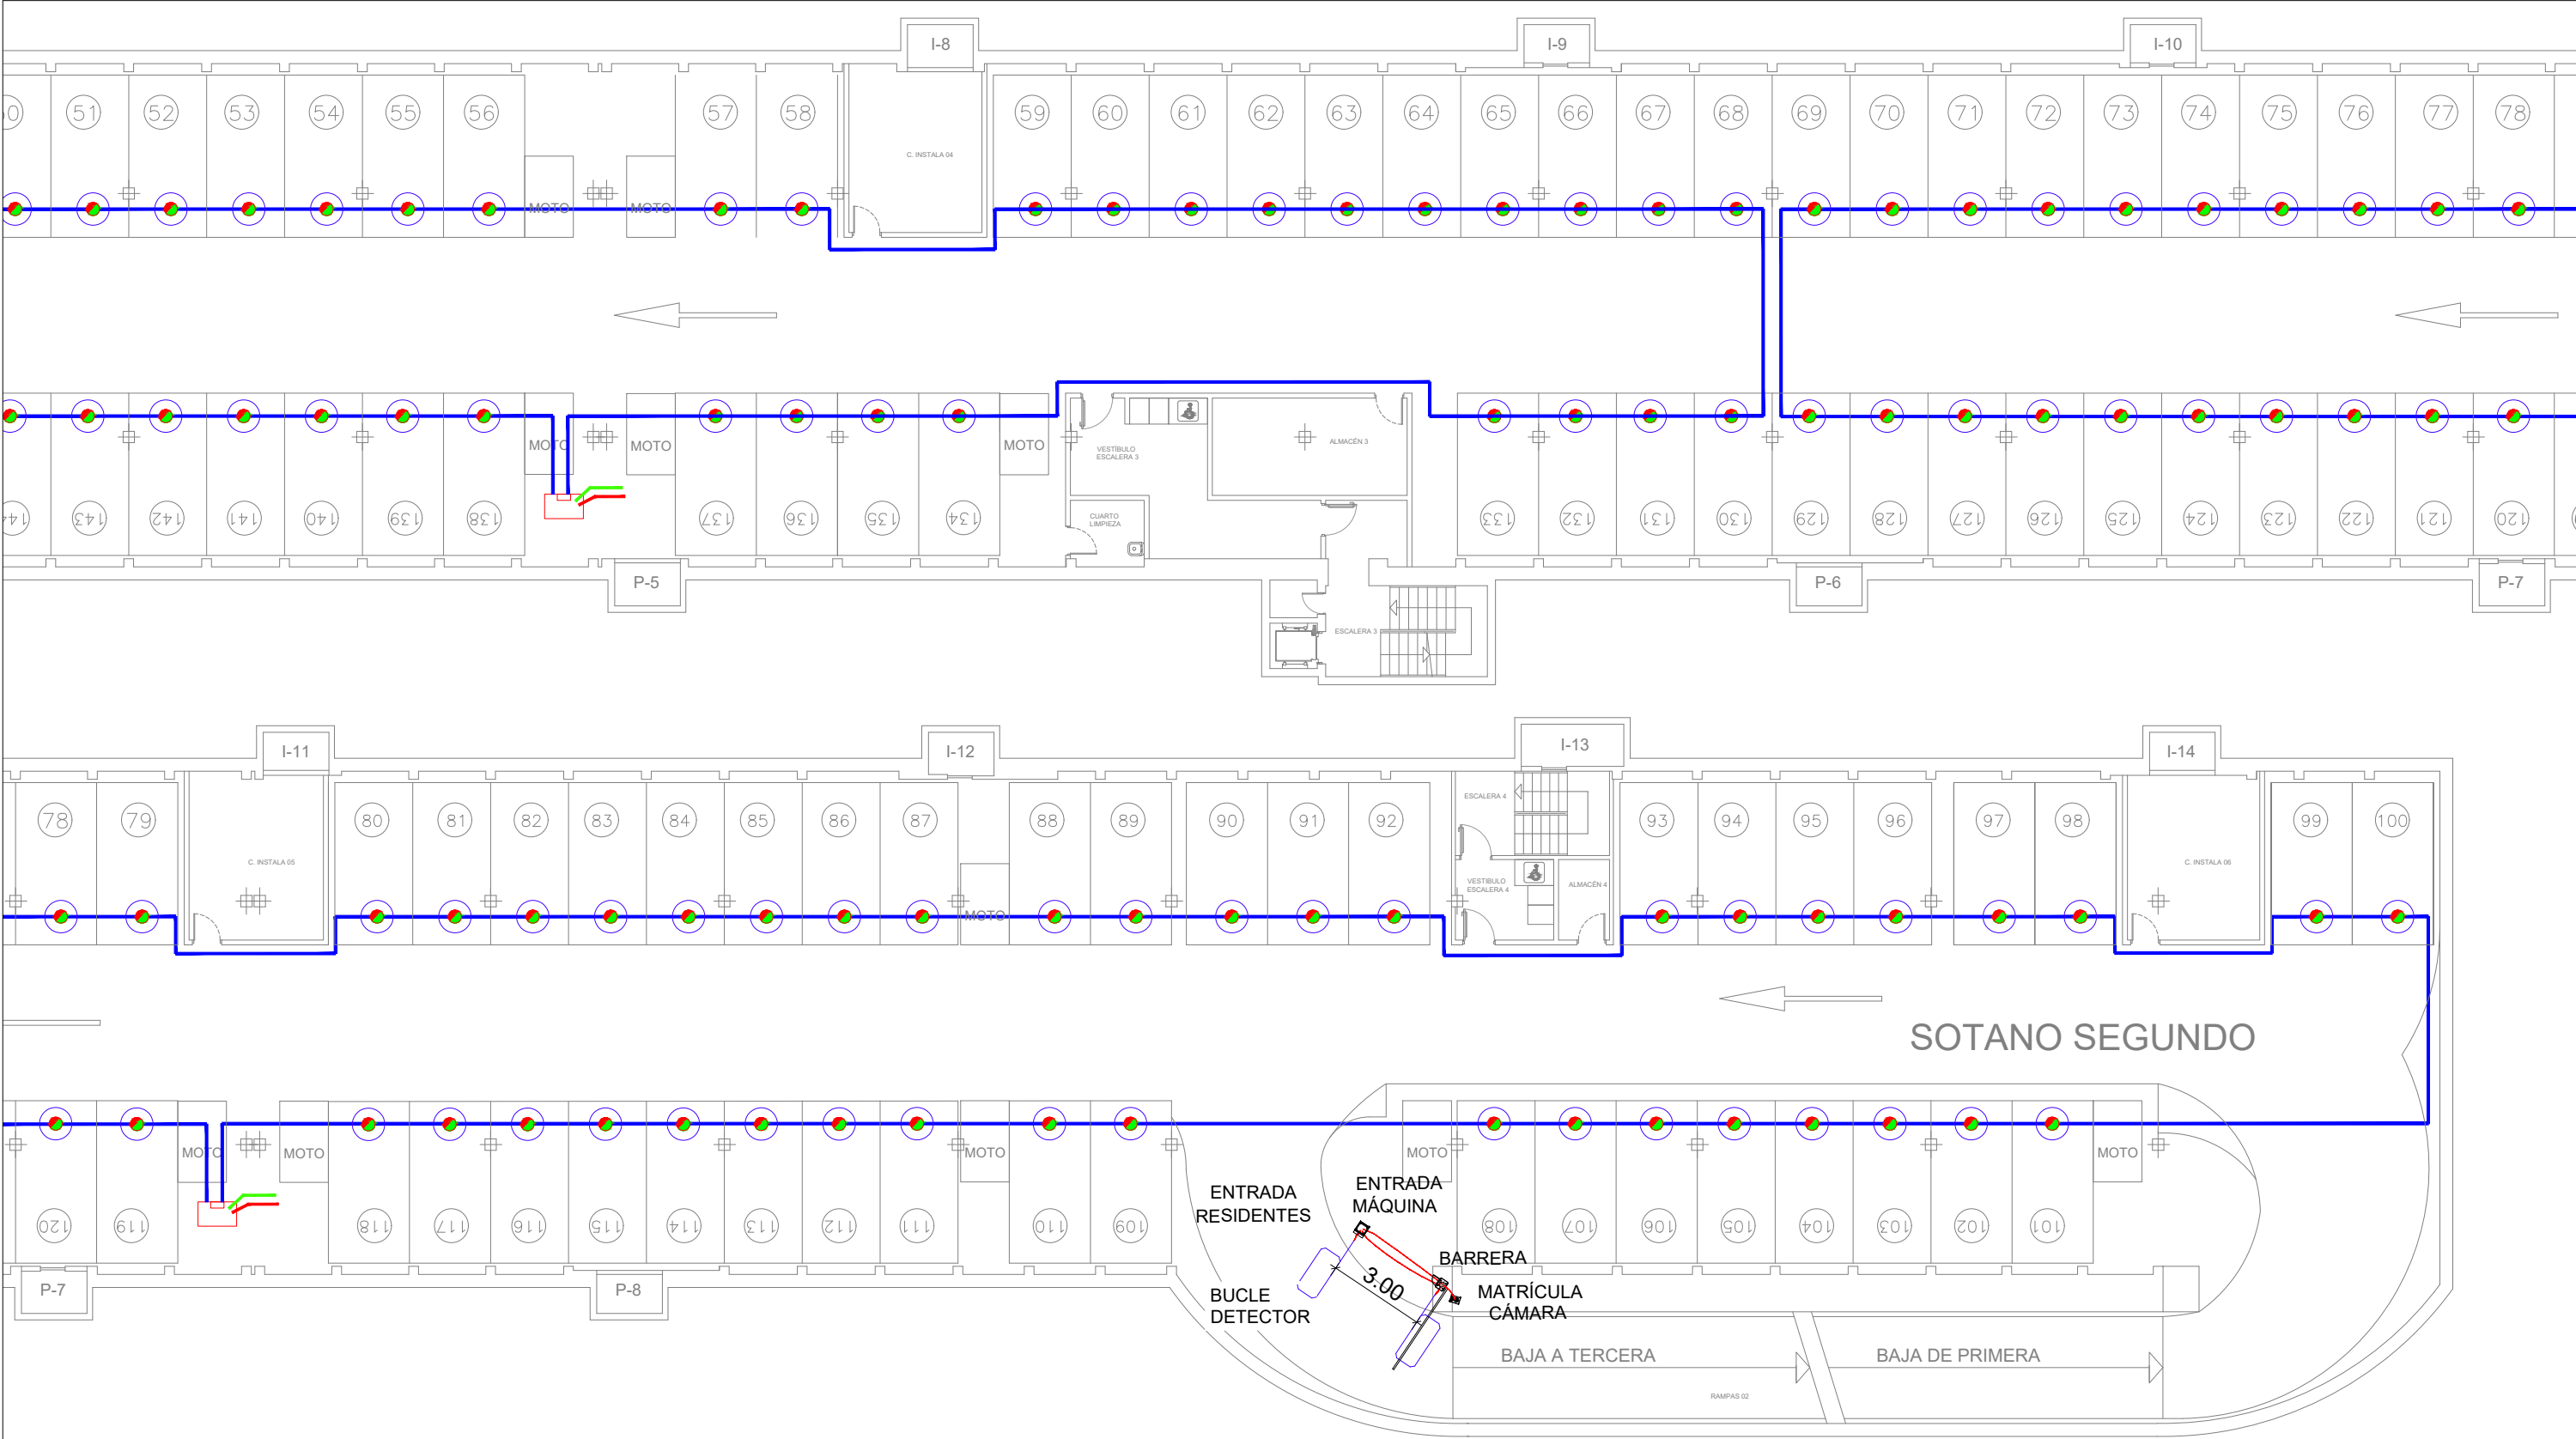


LEYENDA INSTALACIÓN DE GUIADO

	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES TRES DÍGITOS MAS FLECHA		BUS SONDAS. CABLE UTP CATEGORÍA 6. SOBRE BANDEJA ESPECÍFICA
	CARTEL GUIADO PLAZAS LIBRES DOS DÍGITOS MAS FLECHA		BUS DE PC CABLE UTP CATEGORÍA 6
	ARMARIO 330X280 FUENTES Y ELECTRÓNICA COMUNICACIONES		ALIMENTACIÓN 220V
	SONDA PLAZA COCHE ELÉCTRICO		CAJERO AUTOMÁTICO EXISTENTE
	SONDA PLAZA ESTÁNDAR		NUEVO CAJERO AUTOMÁTICO ACCESIBLE PMR
	SONDA PLAZA MINUSVÁLIDOS		




ESQUEMA DE PRINCIPIO

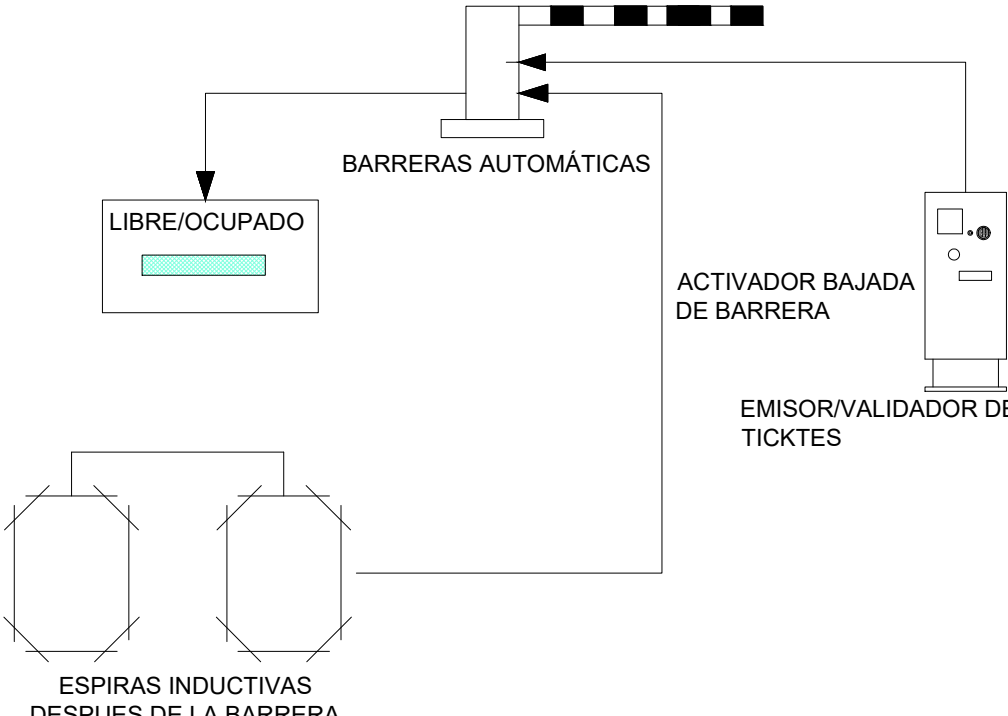


PARA EL MONTAJE DEL BUCLE
(DESPUÉS DE HABER HECHO LAS 3 VUELTAS),
ENTRELAZAR EL CABLE Y LLEVARLO
MEDIANTE UNA REGATA HASTA EL INTERIOR
DEL EMISOR O BARRERA TRENZADO = 1
VUELTA CADA 2 cm

SECCIÓN ANCLAJE VALIDADOR

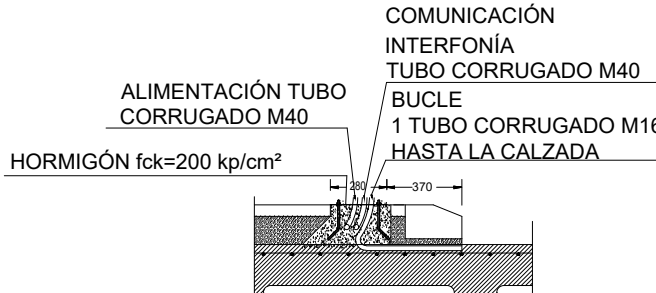

SECCIÓN ANCLAJE BARRERA

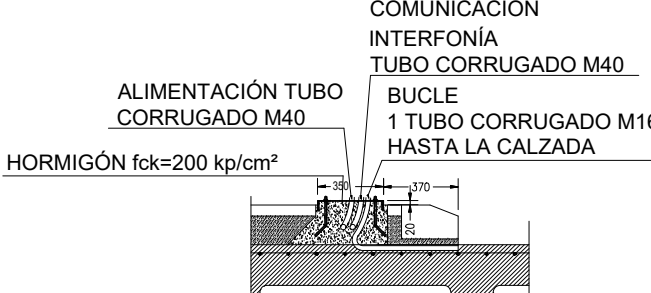

ESQUEMA GENERAL DE CABLEADO

