





EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN
<div><div>C.N.</div>OCUPACIÓN NULA</div>	<div><div>ORIGEN DE EVACUACIÓN</div></div>	<div>DB-SI Tabla 3.1. Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación. Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m. ZONA DE REFUGIO SI-3.9 <div><div></div>Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas. 1 cada 100 pax ocupación.</div><div><div></div>Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida. 1 cada 33 pax ocupación.</div></div>	<div><div>SECTOR GARAJE</div></div>
<div><div>LRB</div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div>	<div><div>SENTIDO DE EVACUACIÓN</div></div>		<div><div>ESCALERA PROTEGIDA</div></div>
<div><div>ZR</div>ZONA DE REFUGIO</div>	<div><div>SALIDA DE EVACUACIÓN</div></div>		<div><div>VESTIBULO DE INDEPENDENCIA</div></div>
<div>En el caso de bloqueo de una de las puertas de salida (tanto las SR como las SP), las salidas no bloqueadas cuentan con la capacidad suficiente para la evacuación del edificio</div>			<div><div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div></div>
<div><div>RECORRIDO DE EVACUACIÓN SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO</div></div>			
<div><div>RECORRIDO ROJO + AZUL</div>SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO</div>			

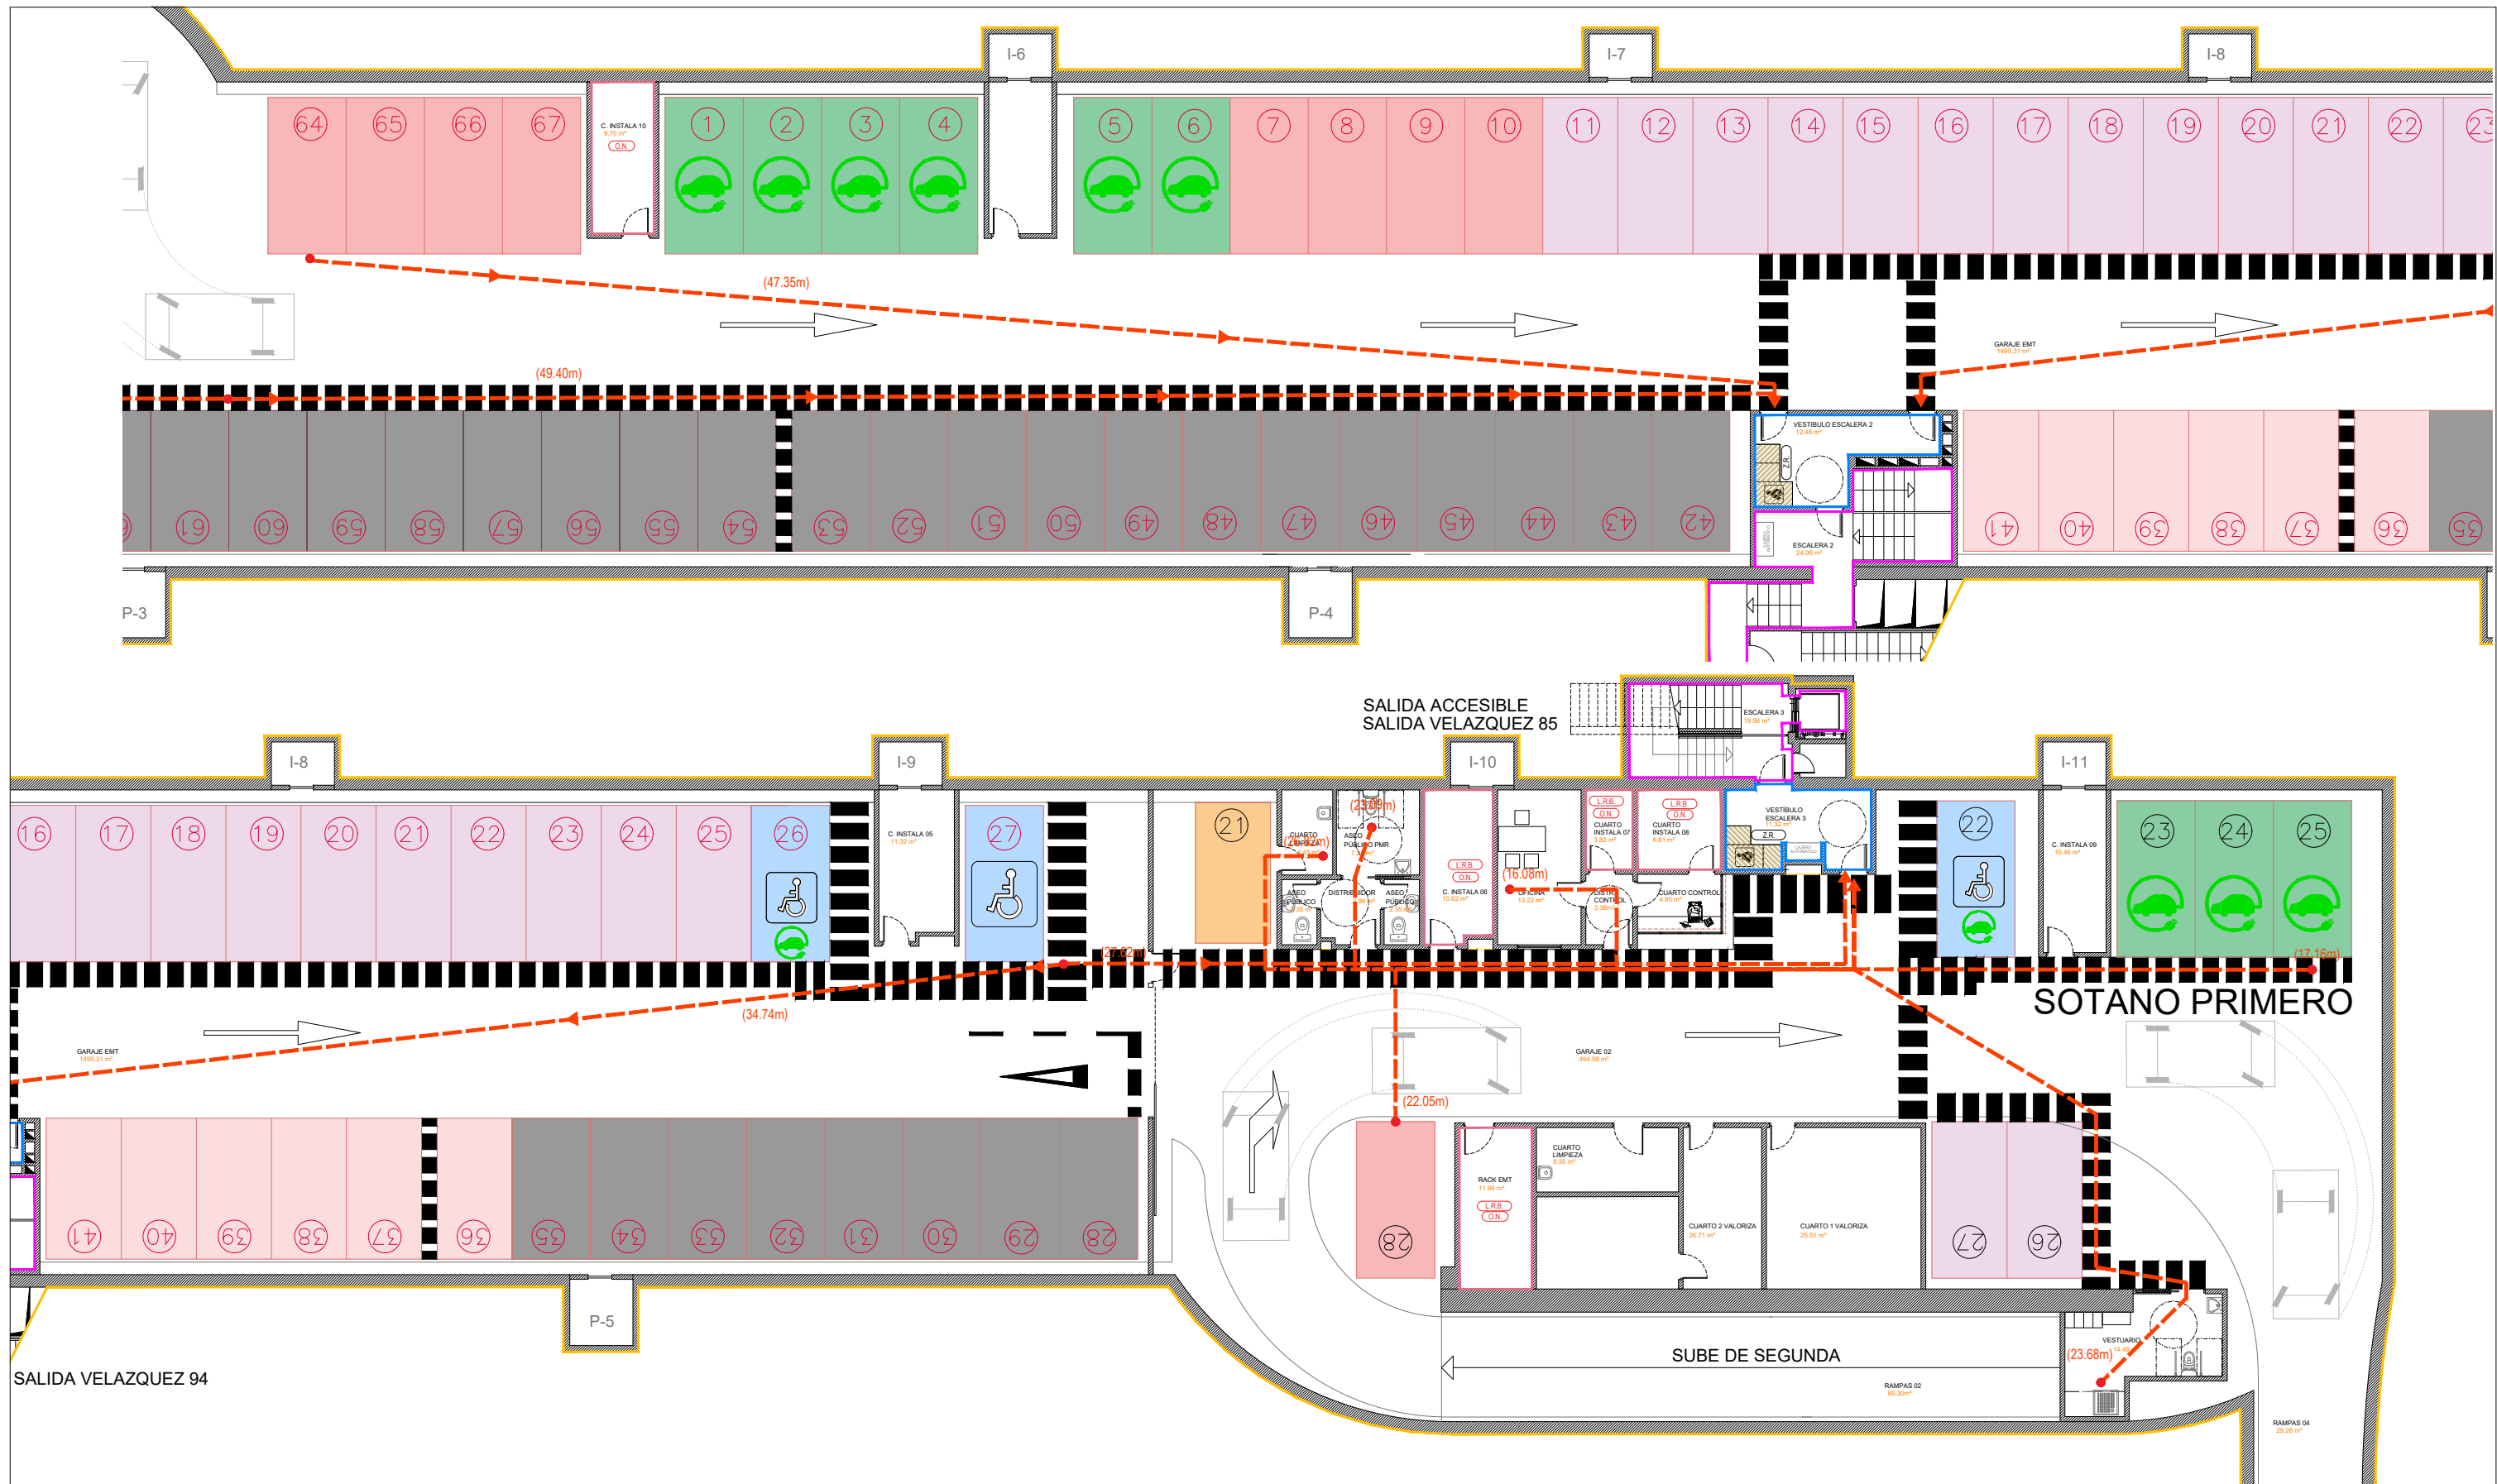



SALIDA VELAZQUEZ 94

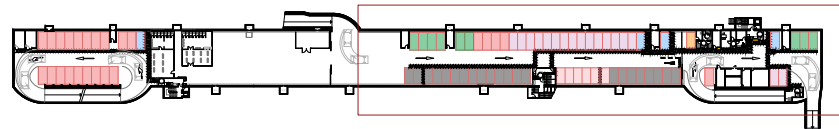

EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN	
<div>CON</div> OCUPACIÓN NULA	<div>ORIGEN DE EVACUACIÓN</div>	<div>DB-SI Tabla 3.1.</div> <div>Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación.</div> <div>Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente.</div> <div>La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m.</div> <div>ZONA DE REFUGIO SI-3.9</div> <div><div></div> Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas. 1 cada 100 pax ocupación.</div> <div><div></div> Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida. 1 cada 33 pax ocupación.</div>	<div>SECTOR GARAJE</div>	
<div>LRB</div> LOCAL DE RIESGO BAJO	<div>SENTIDO DE EVACUACIÓN</div>		<div>ESCALERA PROTEGIDA</div>	
<div>ZR</div> ZONA DE REFUGIO	<div>SALIDA DE EVACUACIÓN</div>		<div>VESTIBULO DE INDEPENDENCIA</div>	
<div>En el caso de bloqueo de una de las puertas de salida (tanto las SR como las SP), las salidas no bloqueadas cuentan con la capacidad suficiente para la evacuación del edificio</div>			<div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div>	
<div>RECORRIDO DE EVACUACIÓN SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO</div>				
<div>RECORRIDO ROJO + AZUL SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO</div>				


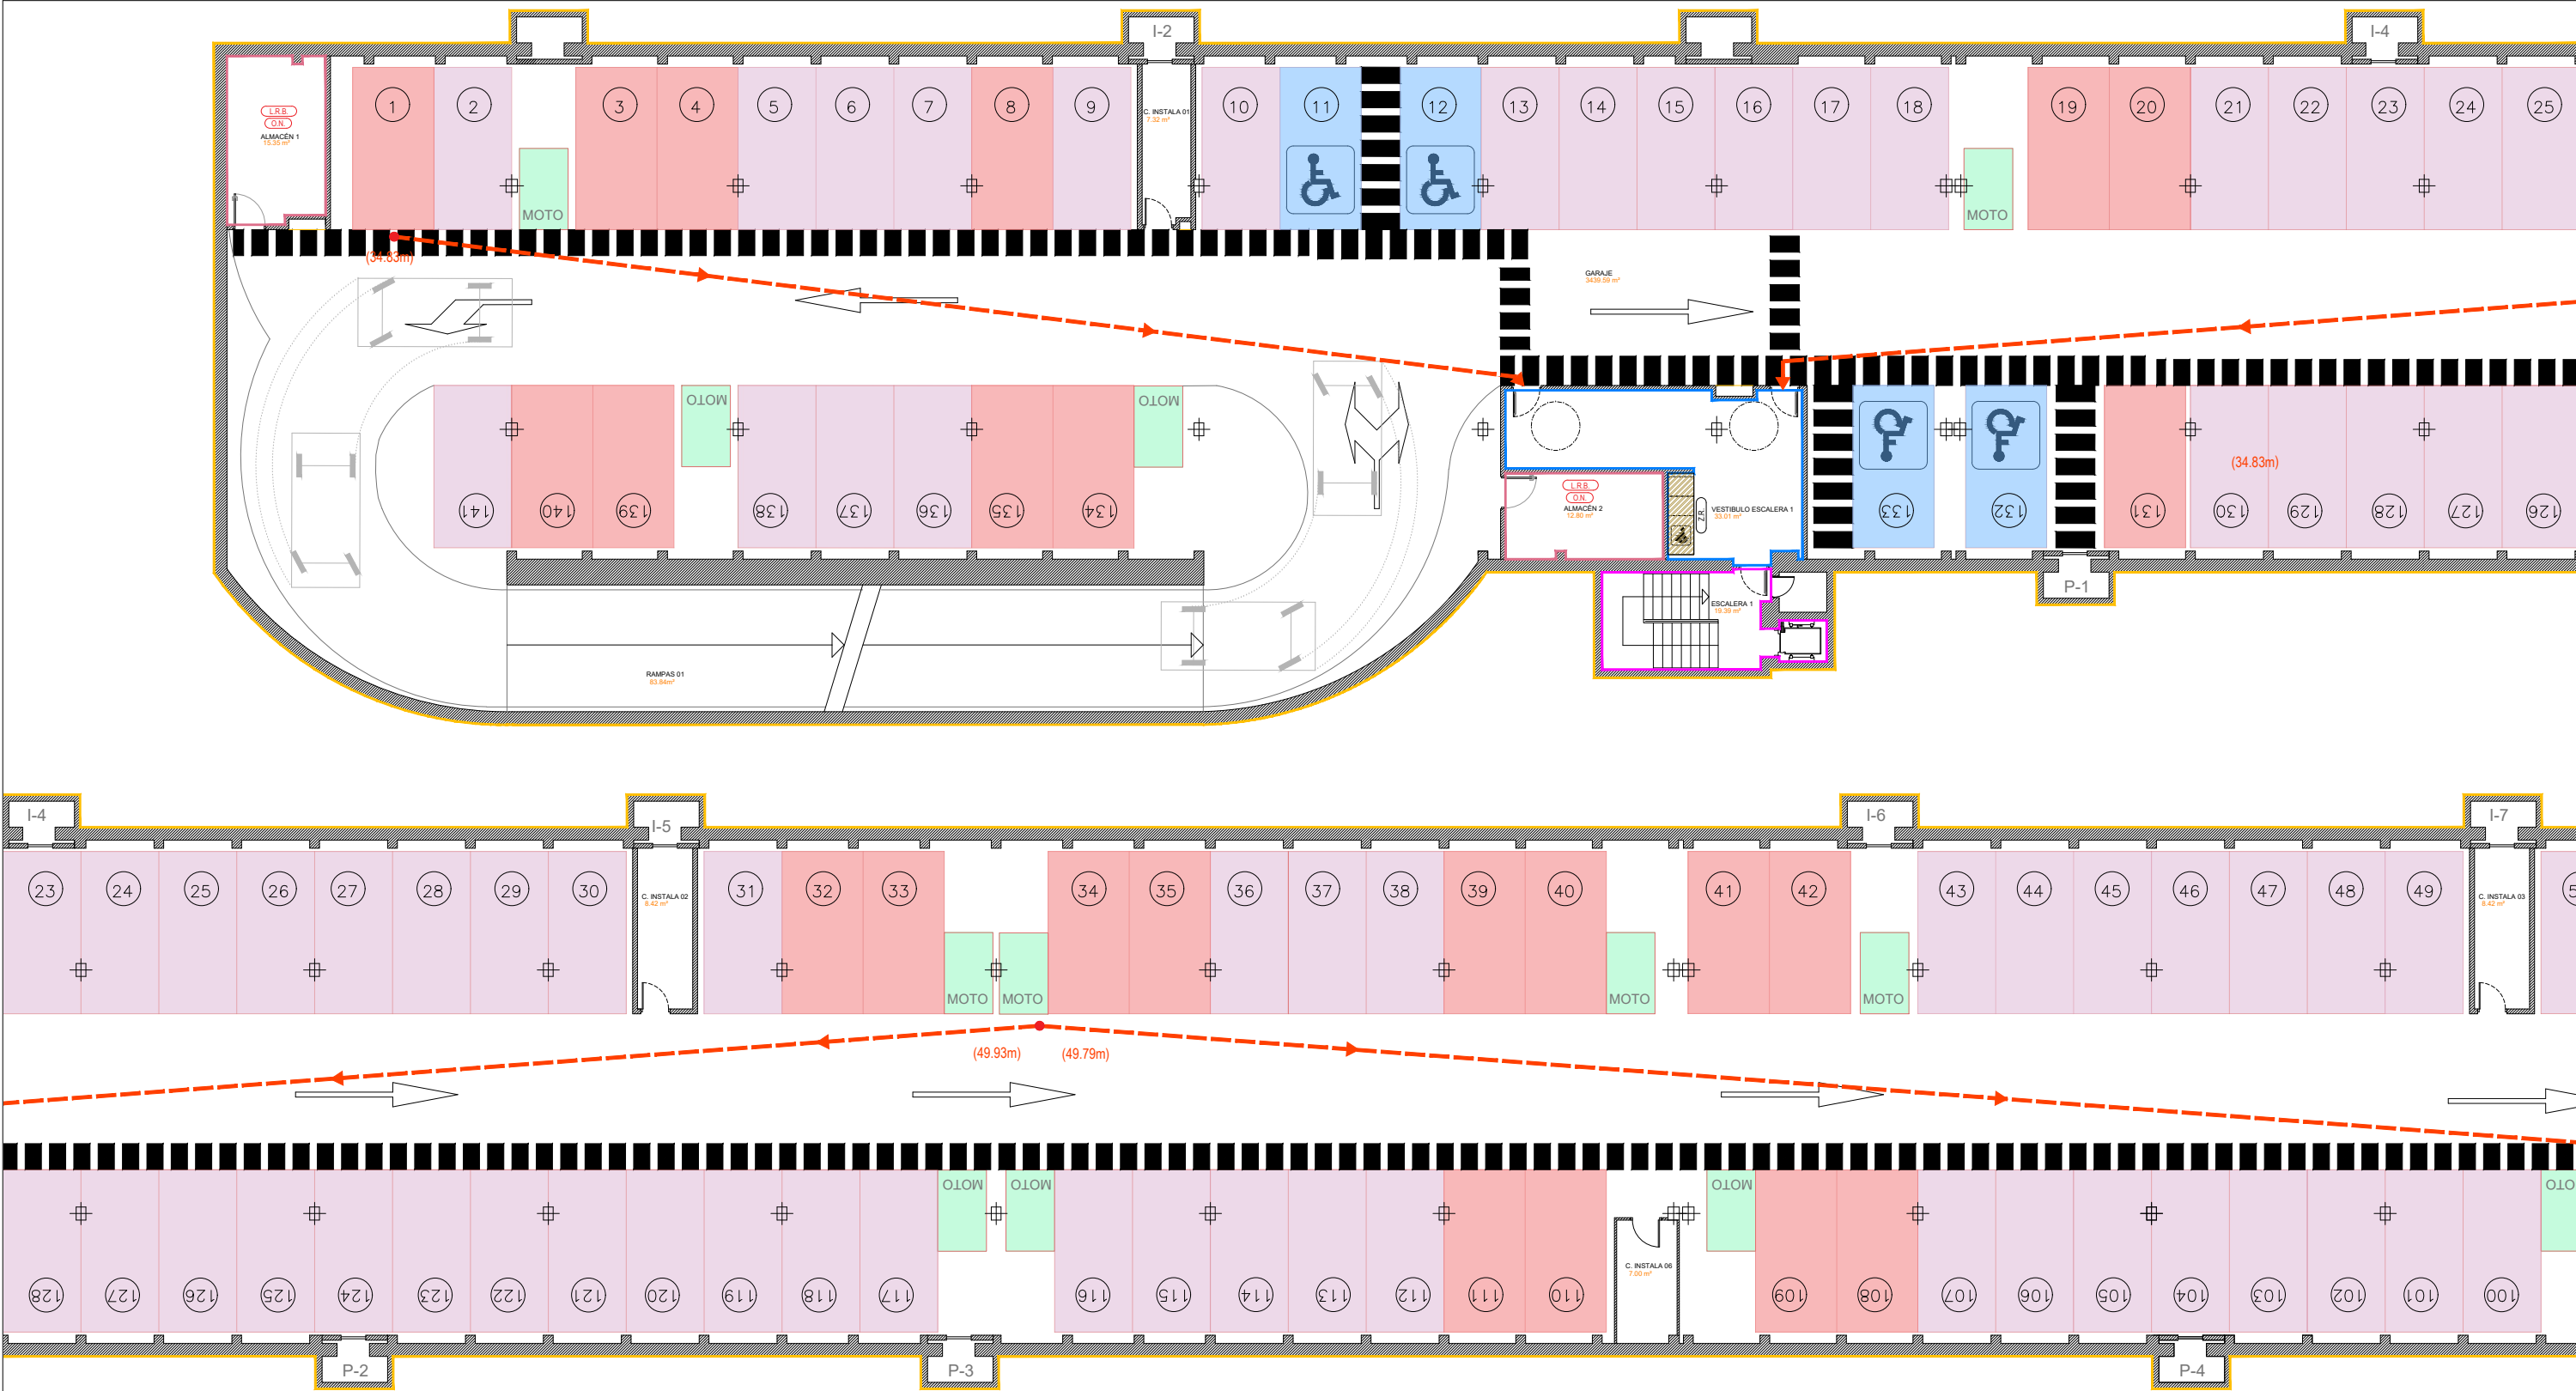


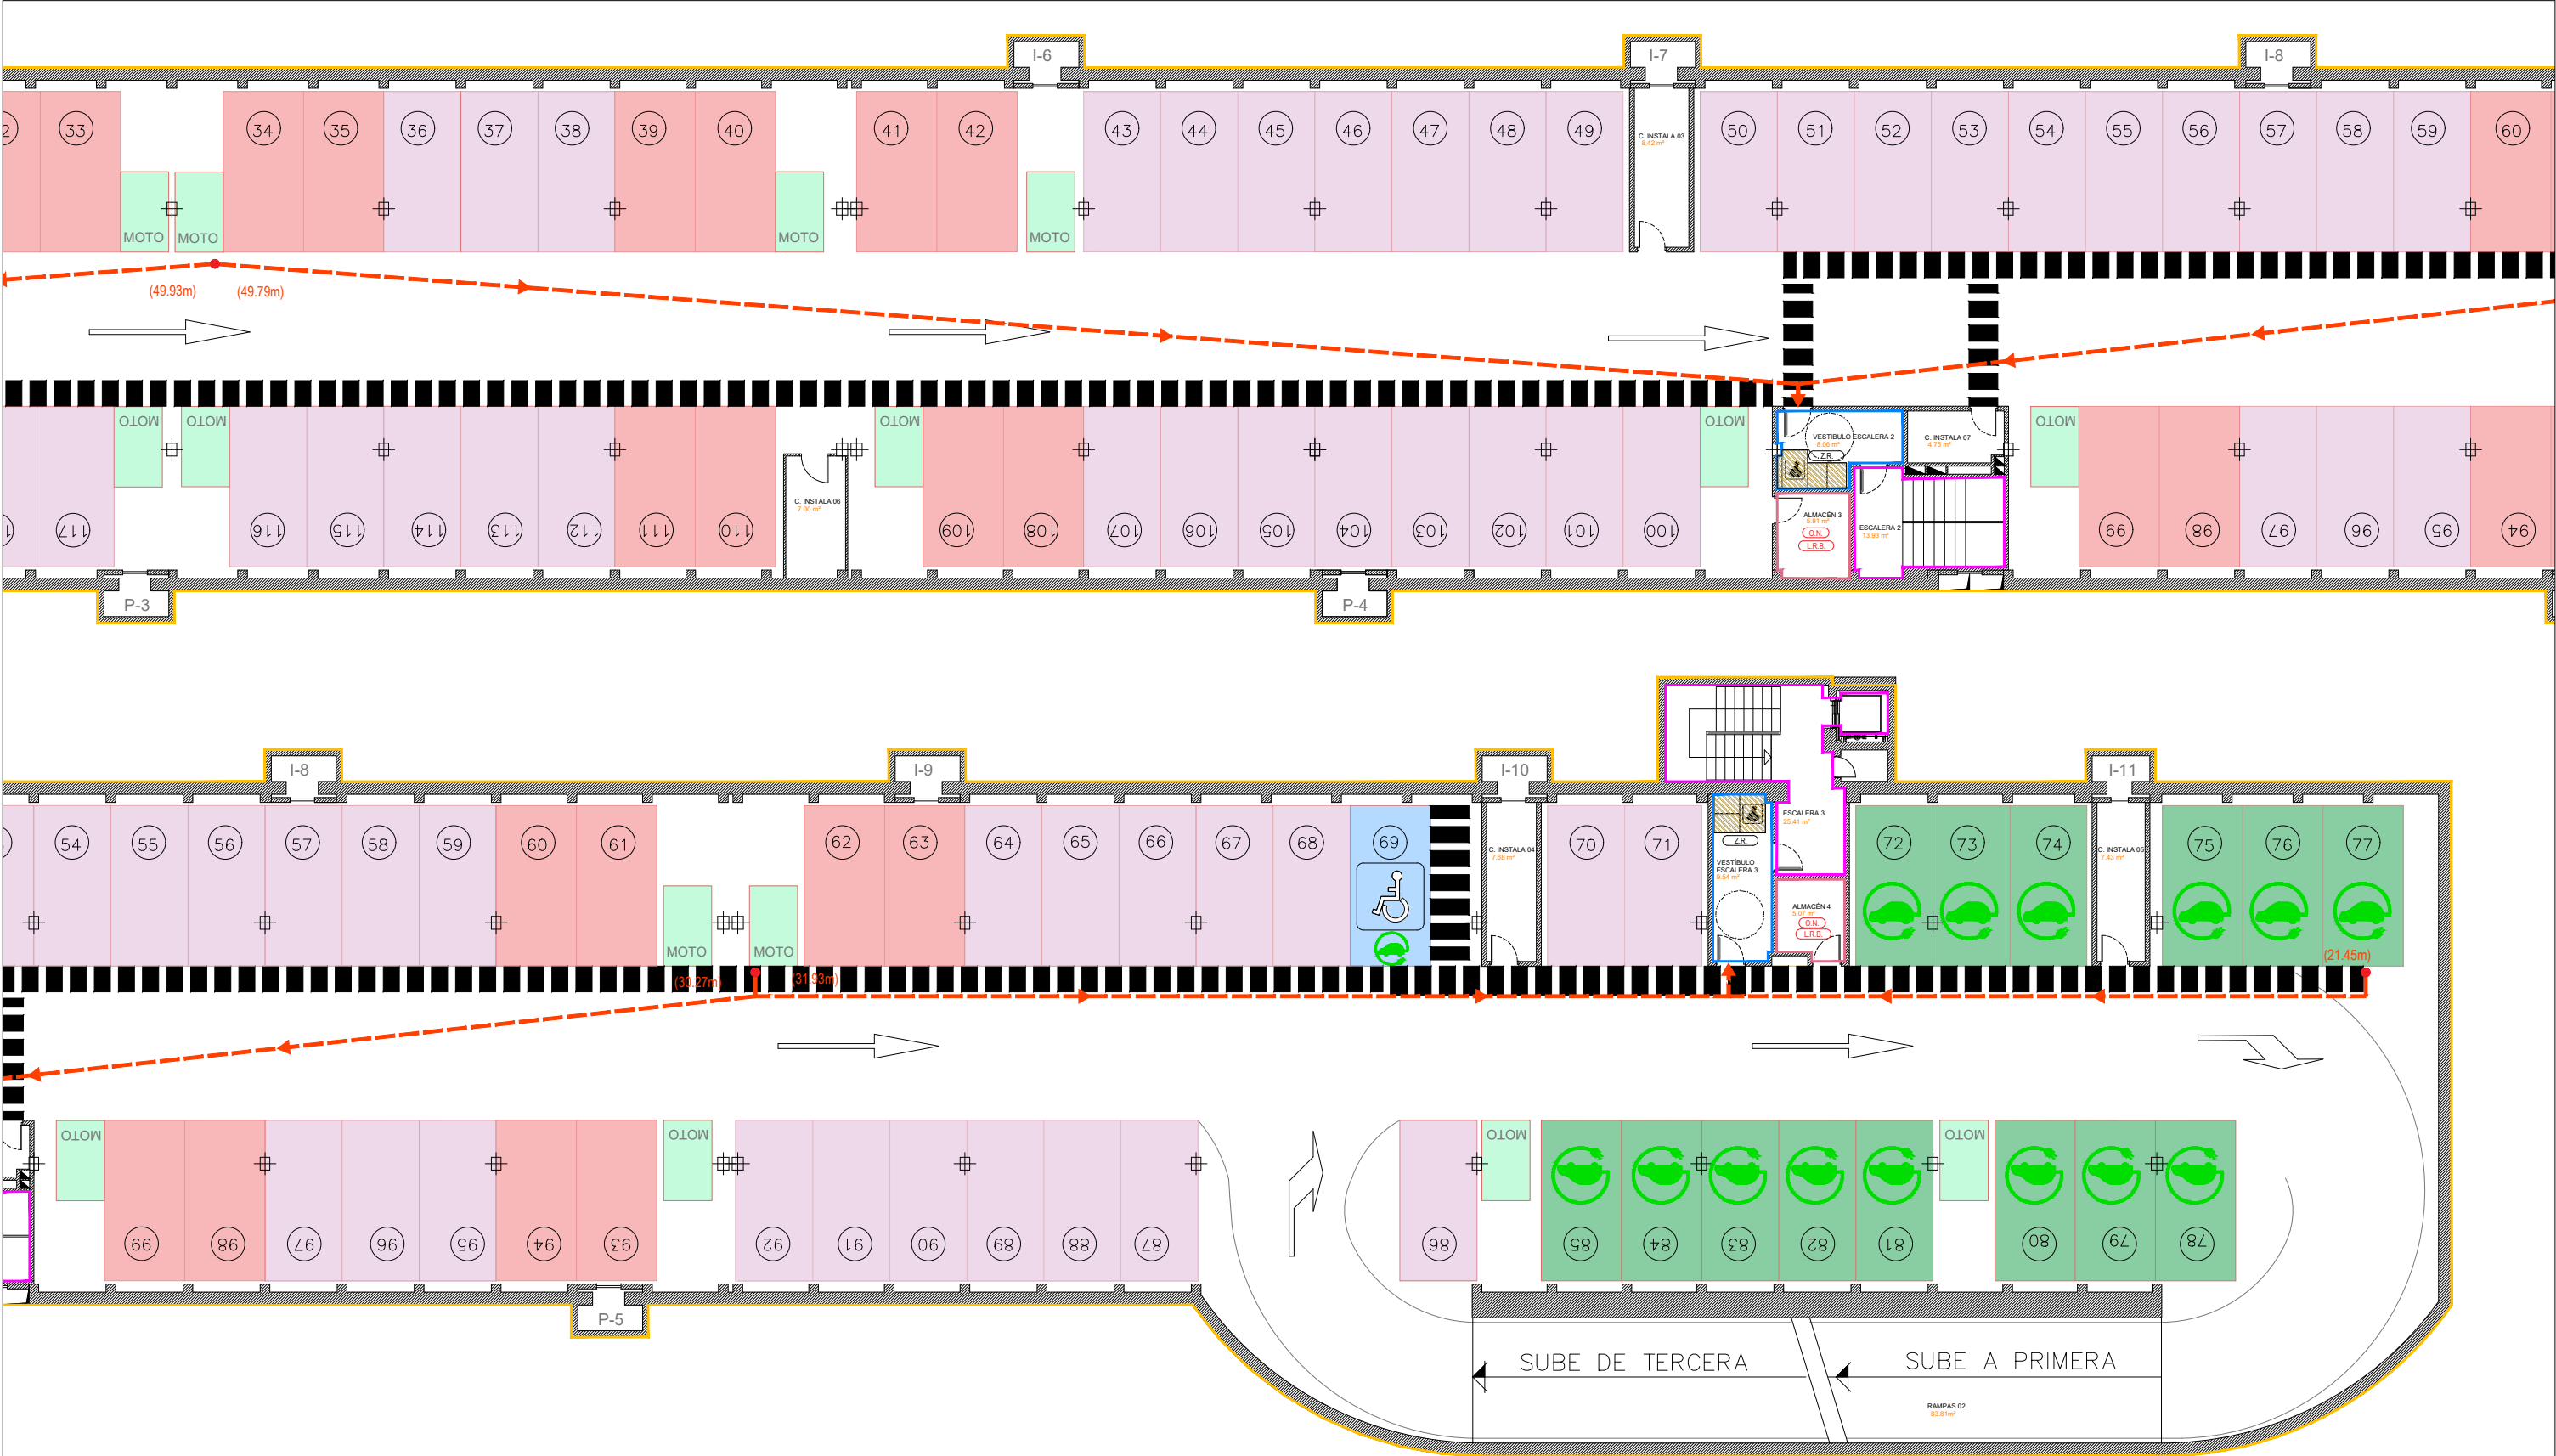


EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN
<div><div>ORIGEN DE EVACUACIÓN</div><div>SENTIDO DE EVACUACIÓN</div><div>SALIDA DE EVACUACIÓN</div><div>RECORRIDO DE EVACUACIÓN</div><div>SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO</div><div>RECORRIDO ROJO + AZUL</div><div>SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO</div></div>	<div><div>OCUPACIÓN NULA</div><div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div><div>ZONA DE REFUGIO</div></div>	<div><div>DB-SI Tabla 3.1.</div><div>Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación.</div><div>Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente.</div><div>La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m.</div><div>ZONA DE REFUGIO SI-3.9</div><div>Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas.</div><div>1 cada 100 pax ocupación.</div><div>Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida.</div><div>1 cada 33 pax ocupación.</div></div>	<div><div>SECTOR GARAJE</div><div>ESCALERA PROTEGIDA</div><div>VESTIBULO DE INDEPENDENCIA</div><div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div></div>







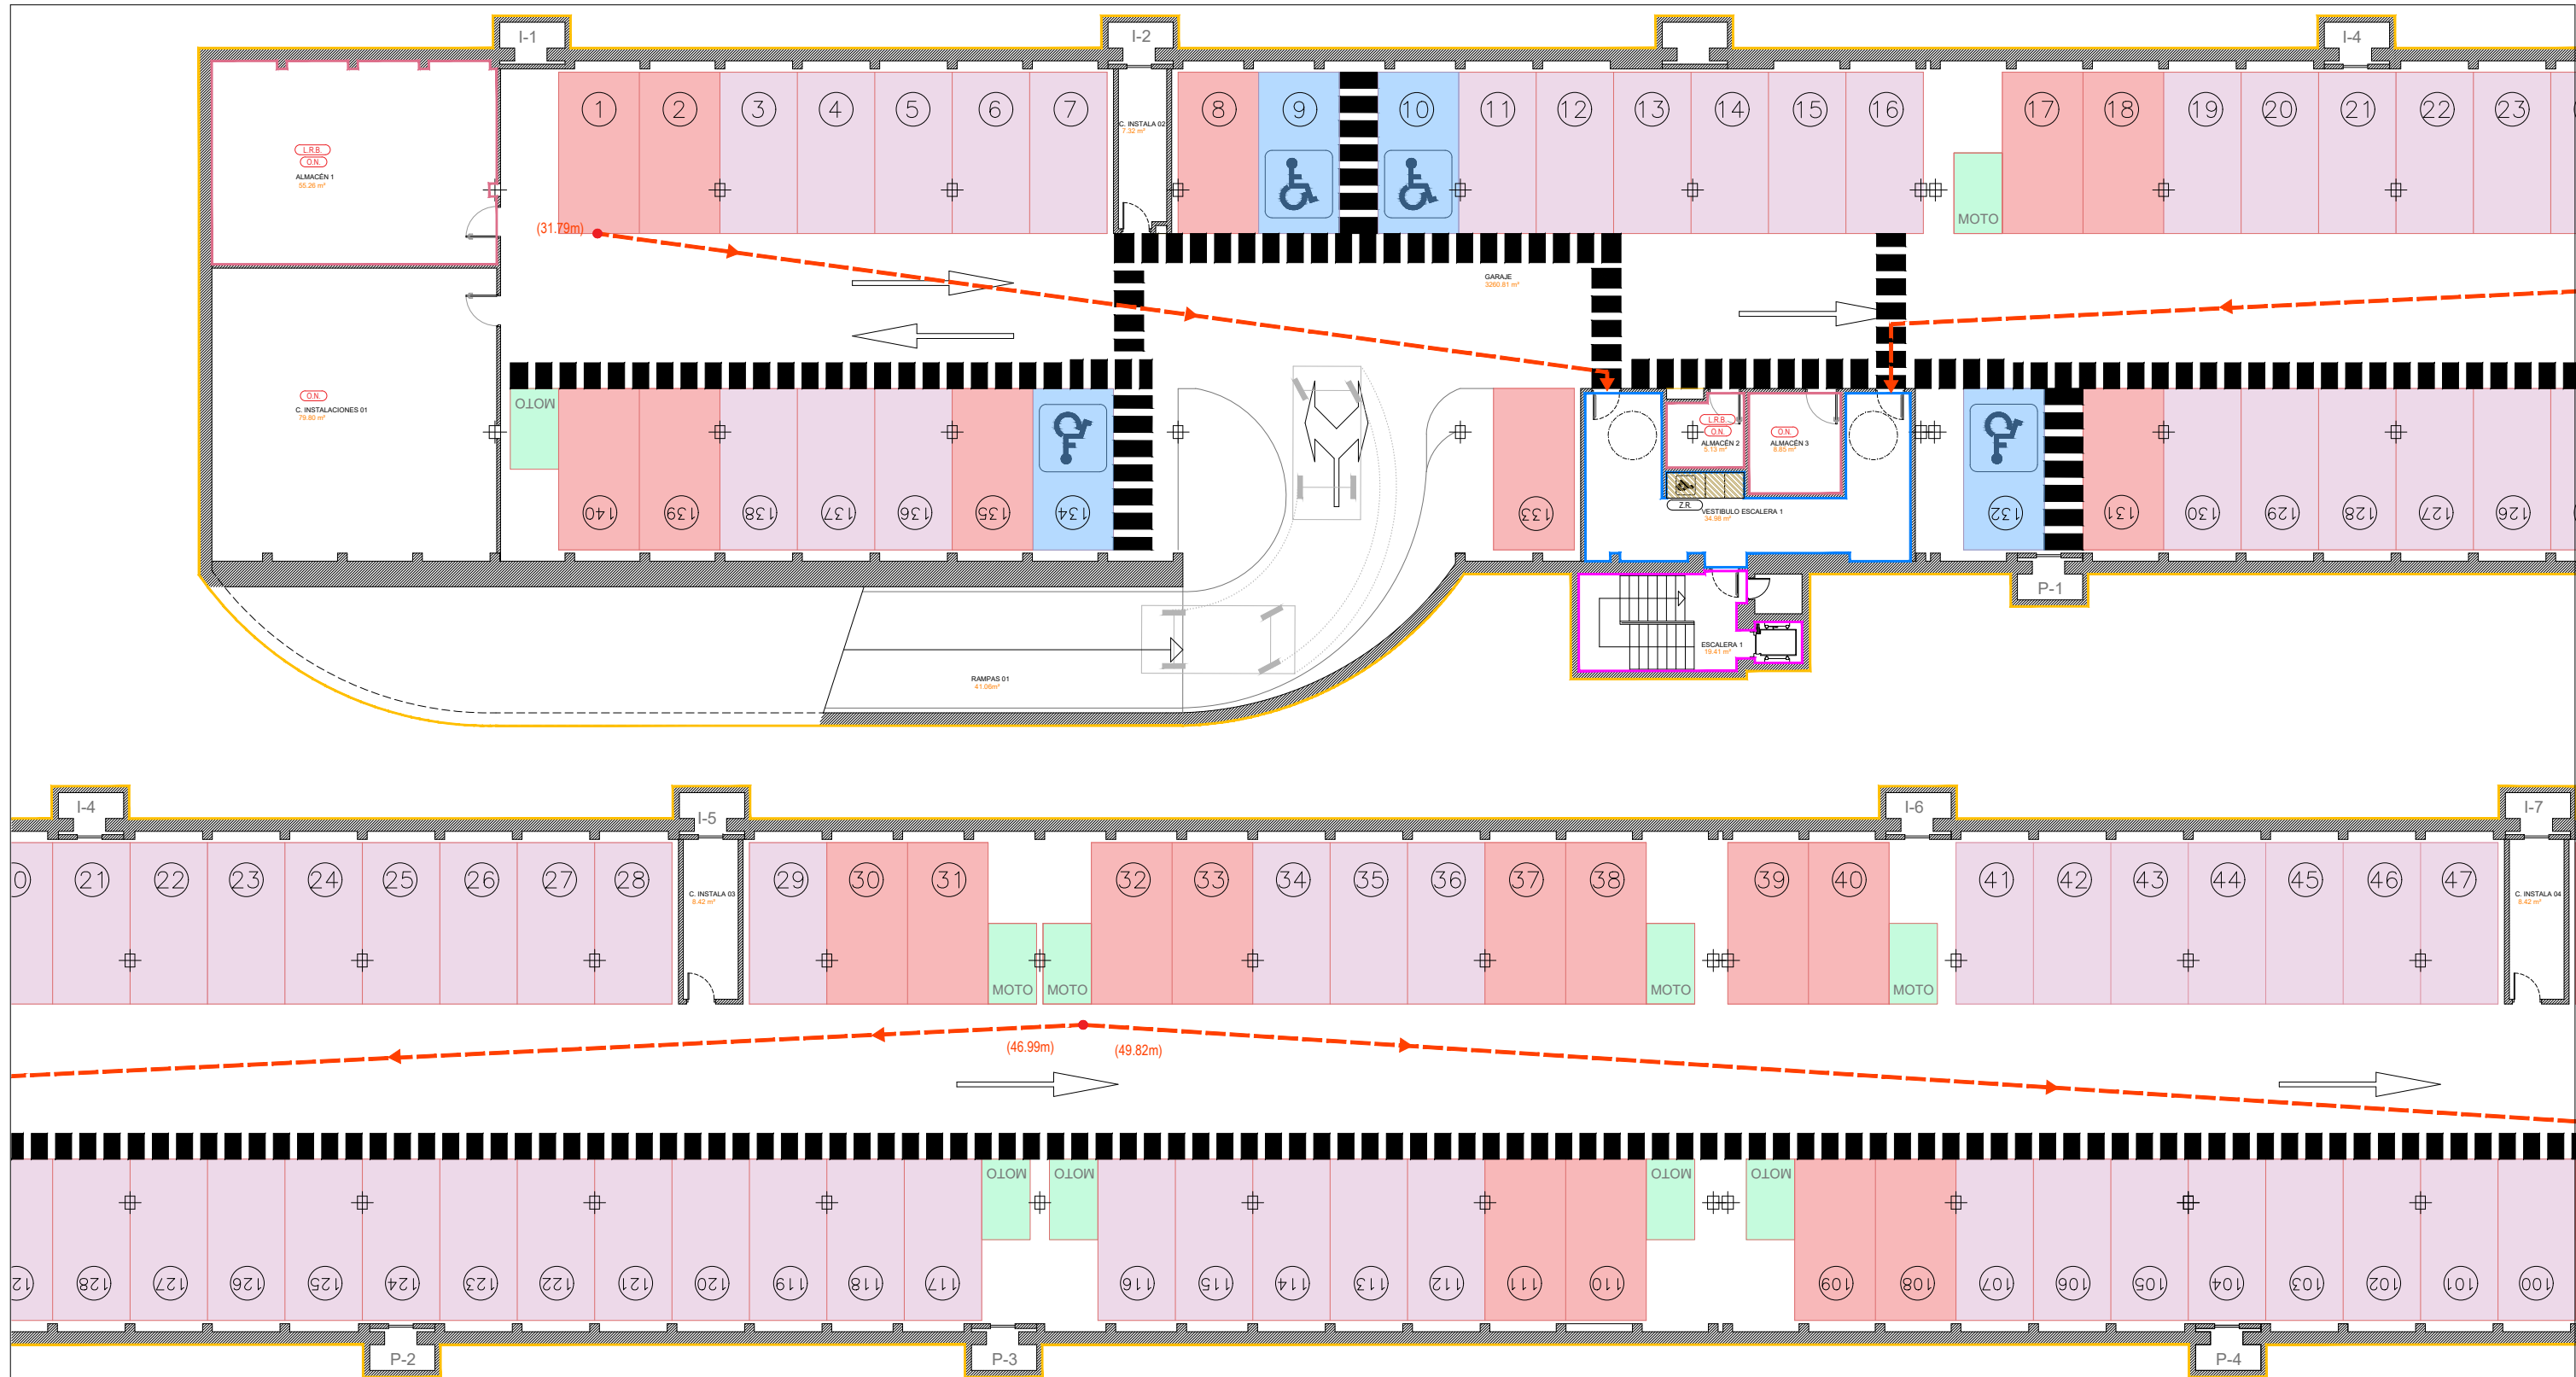



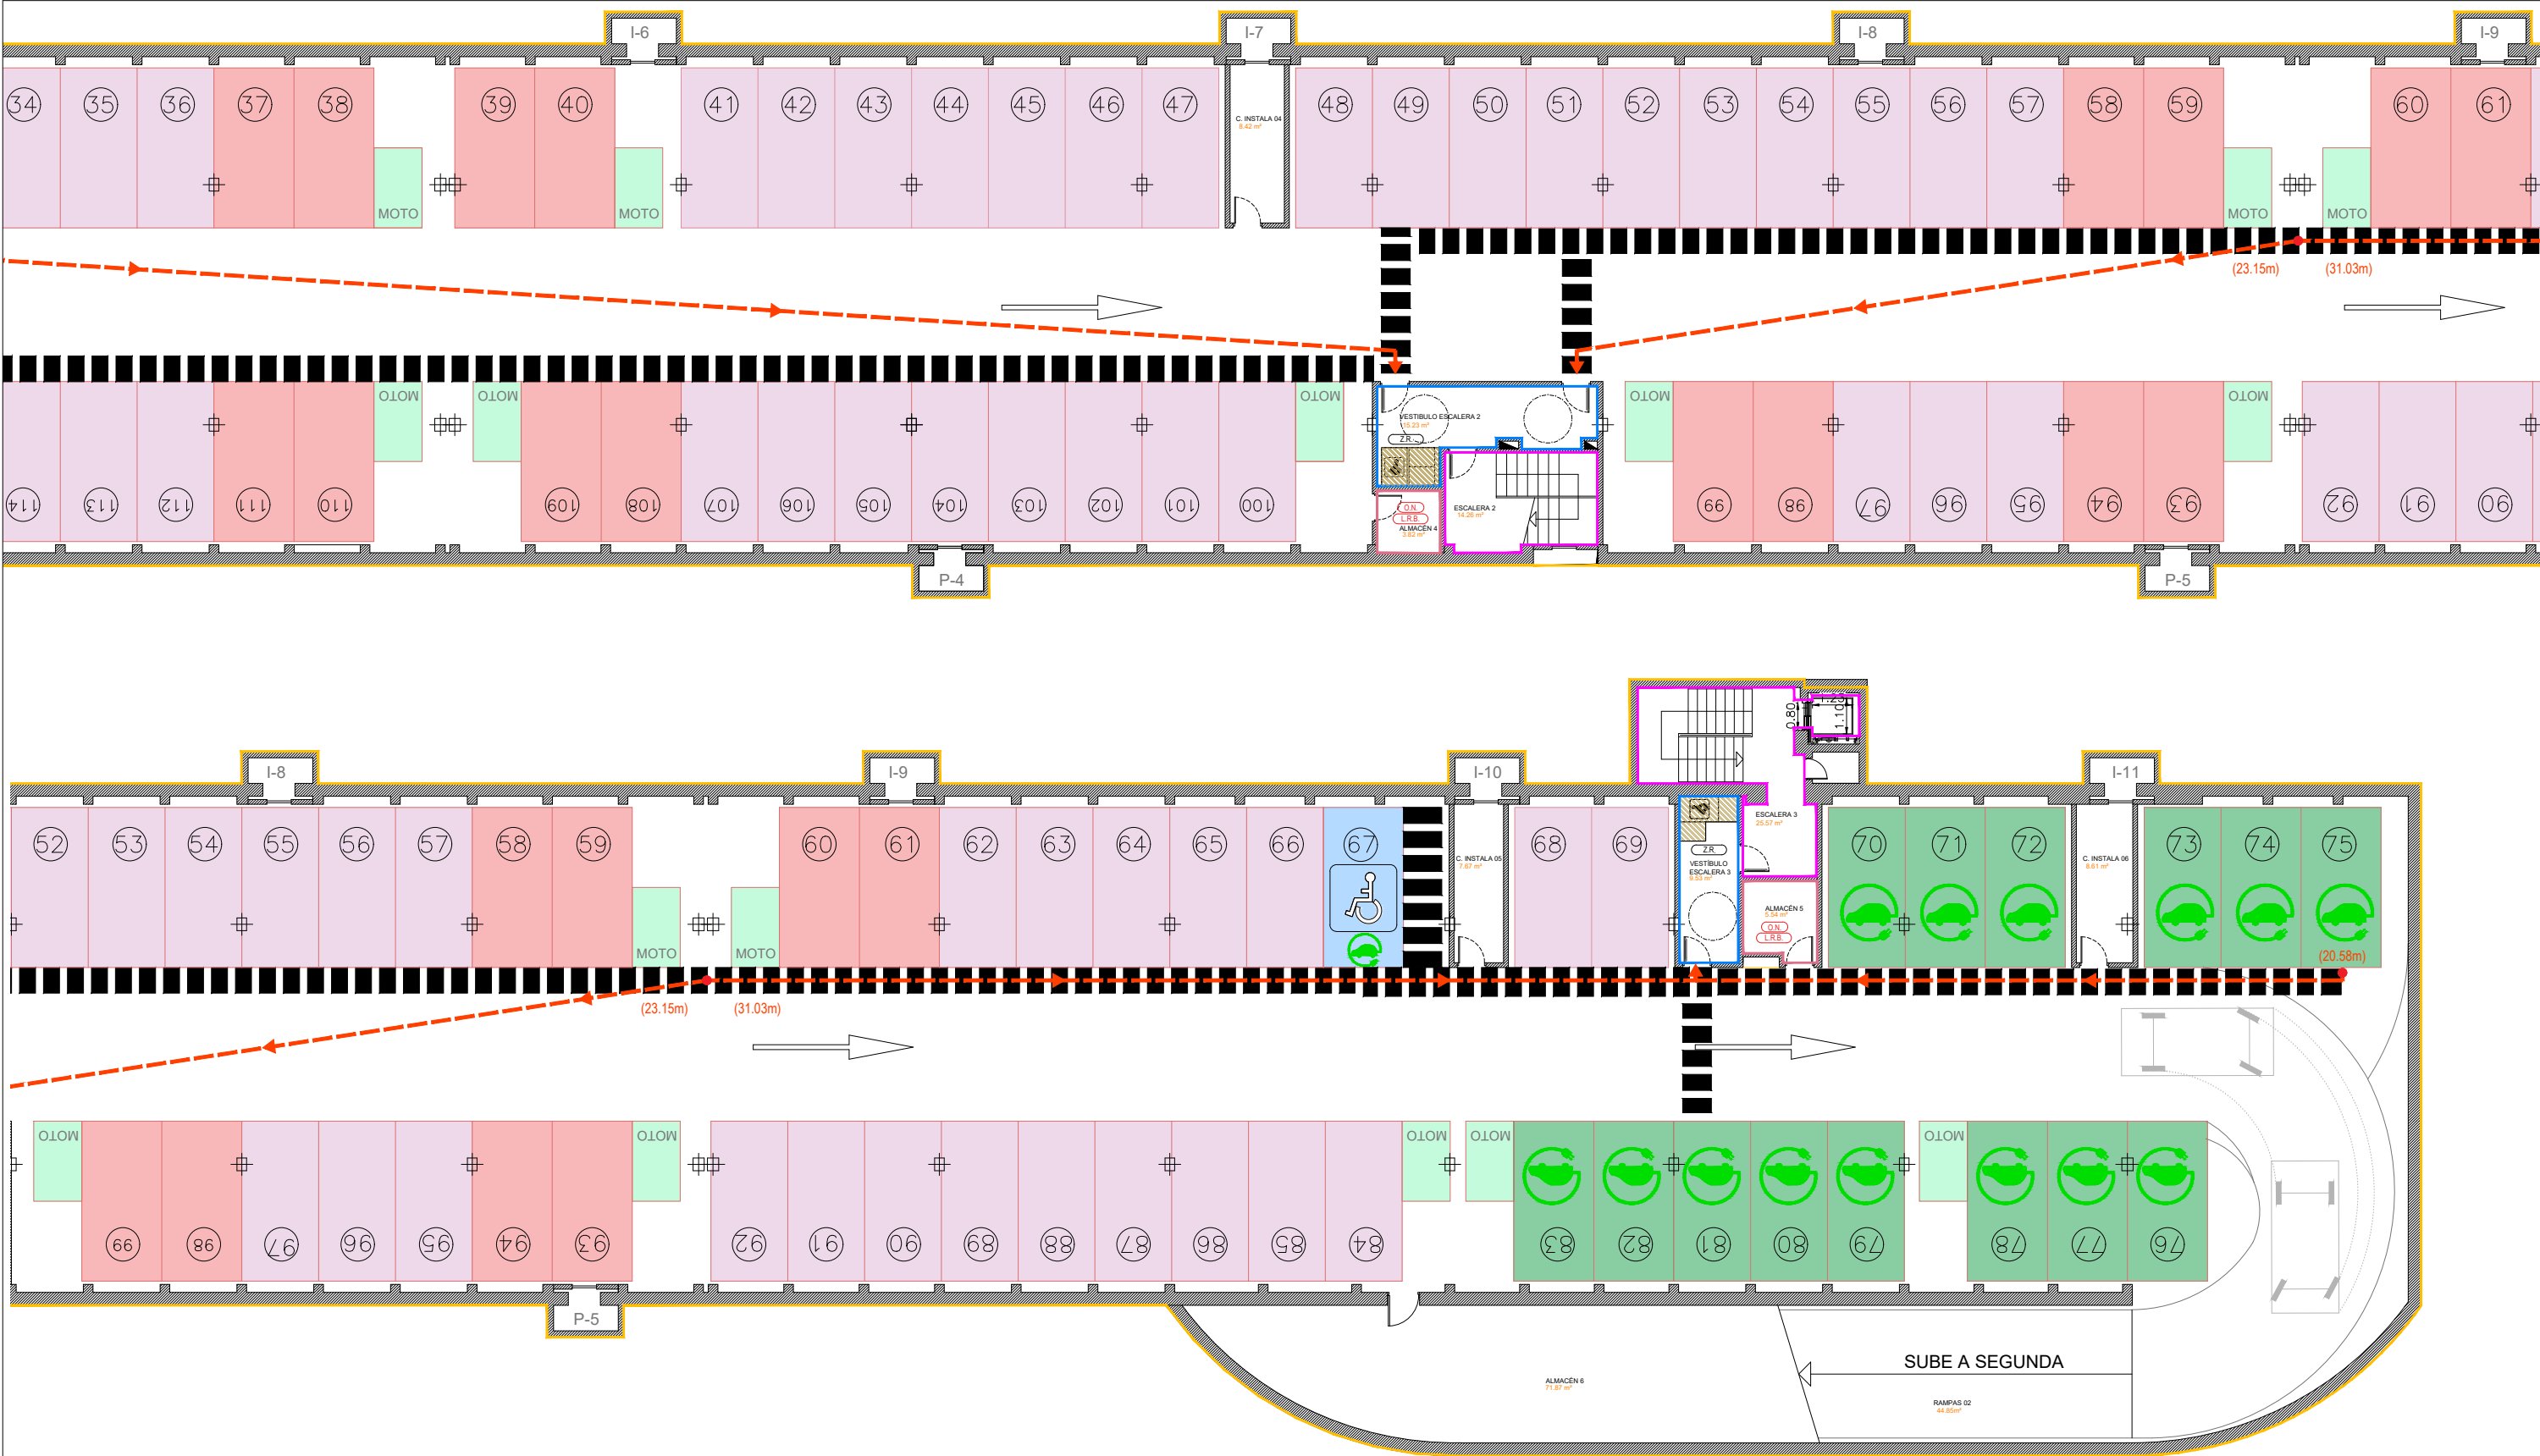

EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN
<span style="color: red;">○</span> OCUPACIÓN NULA	<span style="color: red;">●</span> ORIGEN DE EVACUACIÓN	<p>DB-SI Tabla 3.1. Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación. Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m. ZONA DE REFUGIO SI-3.9 Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas. 1 cada 100 pax ocupación. Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida. 1 cada 33 pax ocupación.</p>	<span style="color: orange;">—</span> SECTOR GARAJE
<span style="color: red;">—</span> LOCAL DE RIESGO BAJO	<span style="color: red;">→</span> SENTIDO DE EVACUACIÓN		<span style="color: blue;">—</span> ESCALERA PROTEGIDA
<span style="color: blue;">—</span> ZONA DE REFUGIO	<span style="color: red;">→</span> SALIDA DE EVACUACIÓN		<span style="color: blue;">—</span> VESTIBULO DE INDEPENDENCIA
<p>En el caso de bloqueo de una de las puertas de salida (tanto las SR como las SP), las salidas no bloqueadas cuentan con la capacidad suficiente para la evacuación del edificio</p>	<span style="color: red;">—</span> RECORRIDO DE EVACUACIÓN SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO		<span style="color: red;">—</span> LOCAL DE RIESGO BAJO
	<span style="color: blue;">—</span> RECORRIDO ROJO + AZUL <span style="color: blue;">→</span> SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO		





EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN
<div><div>OR</div>OCUPACIÓN NULA</div> <div><div>LRB</div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div> <div><div>ZR</div>ZONA DE REFUGIO</div>	<div><div></div>ORIGEN DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>SENTIDO DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>SALIDA DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>RECORRIDO DE EVACUACIÓN SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO</div> <div><div></div>RECORRIDO ROJO + AZUL SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO</div>	<div>DB-SI Tabla 3.1. Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación. Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m.</div> <div>ZONA DE REFUGIO SI-3.9<div><div></div>Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas. 1 cada 100 pax ocupación.</div><div><div></div>Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida. 1 cada 33 pax ocupación.</div></div>	<div><div></div>SECTOR GARAJE</div> <div><div></div>ESCALERA PROTEGIDA</div> <div><div></div>VESTIBULO DE INDEPENDENCIA</div> <div><div></div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div>
<div>En el caso de bloqueo de una de las puertas de salida (tanto las SR como las SP), las salidas no bloqueadas cuentan con la capacidad suficiente para la evacuación del edificio</div>			



EVACUACIÓN OCUPANTES			SECTORIZACIÓN
<div><div>ON</div>OCUPACIÓN NULA</div> <div><div>LRB</div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div> <div><div>ZB</div>ZONA DE REFUGIO</div> <div>En el caso de bloqueo de una de las puertas de salida (tanto las SR como las SP), las salidas no bloqueadas cuentan con la capacidad suficiente para la evacuación del edificio</div>	<div><div></div>ORIGEN DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>SENTIDO DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>SALIDA DE EVACUACIÓN</div> <div><div></div>RECORRIDO DE EVACUACIÓN SALIDA A ESPACIO EXTERIOR SEGURO</div> <div><div></div>RECORRIDO ROJO + AZUL SALIDA DE RECINTO O EXTERIOR DE EDIFICIO</div>	<div>DB-SI Tabla 3.1. Nº de salidas y longitudes de los recorridos de evacuación. Planta o recintos que disponen de más de una salida de planta o salida de recinto respectivamente. La longitud de los recorridos de evacuación hasta alguna salida de planta no excede de 50m. ZONA DE REFUGIO SI-3.9 <div><div></div>Zona 1,20x0,80m para usuarios de sillas de ruedas. 1 cada 100 pax ocupación.</div><div><div></div>Zona 0,80x0,60m usuarios otro tipo movilidad reducida. 1 cada 33 pax ocupación.</div></div>	<div><div></div>SECTOR GARAJE</div> <div><div></div>ESCALERA PROTEGIDA</div> <div><div></div>VESTIBULO DE INDEPENDENCIA</div> <div><div></div>LOCAL DE RIESGO BAJO</div>